


基隆市仁愛國小一【活動中心】校園防災地圖 (地震災害)

經度:東經121度44分46秒
緯度:北緯25度7分37秒

108.8學務處製

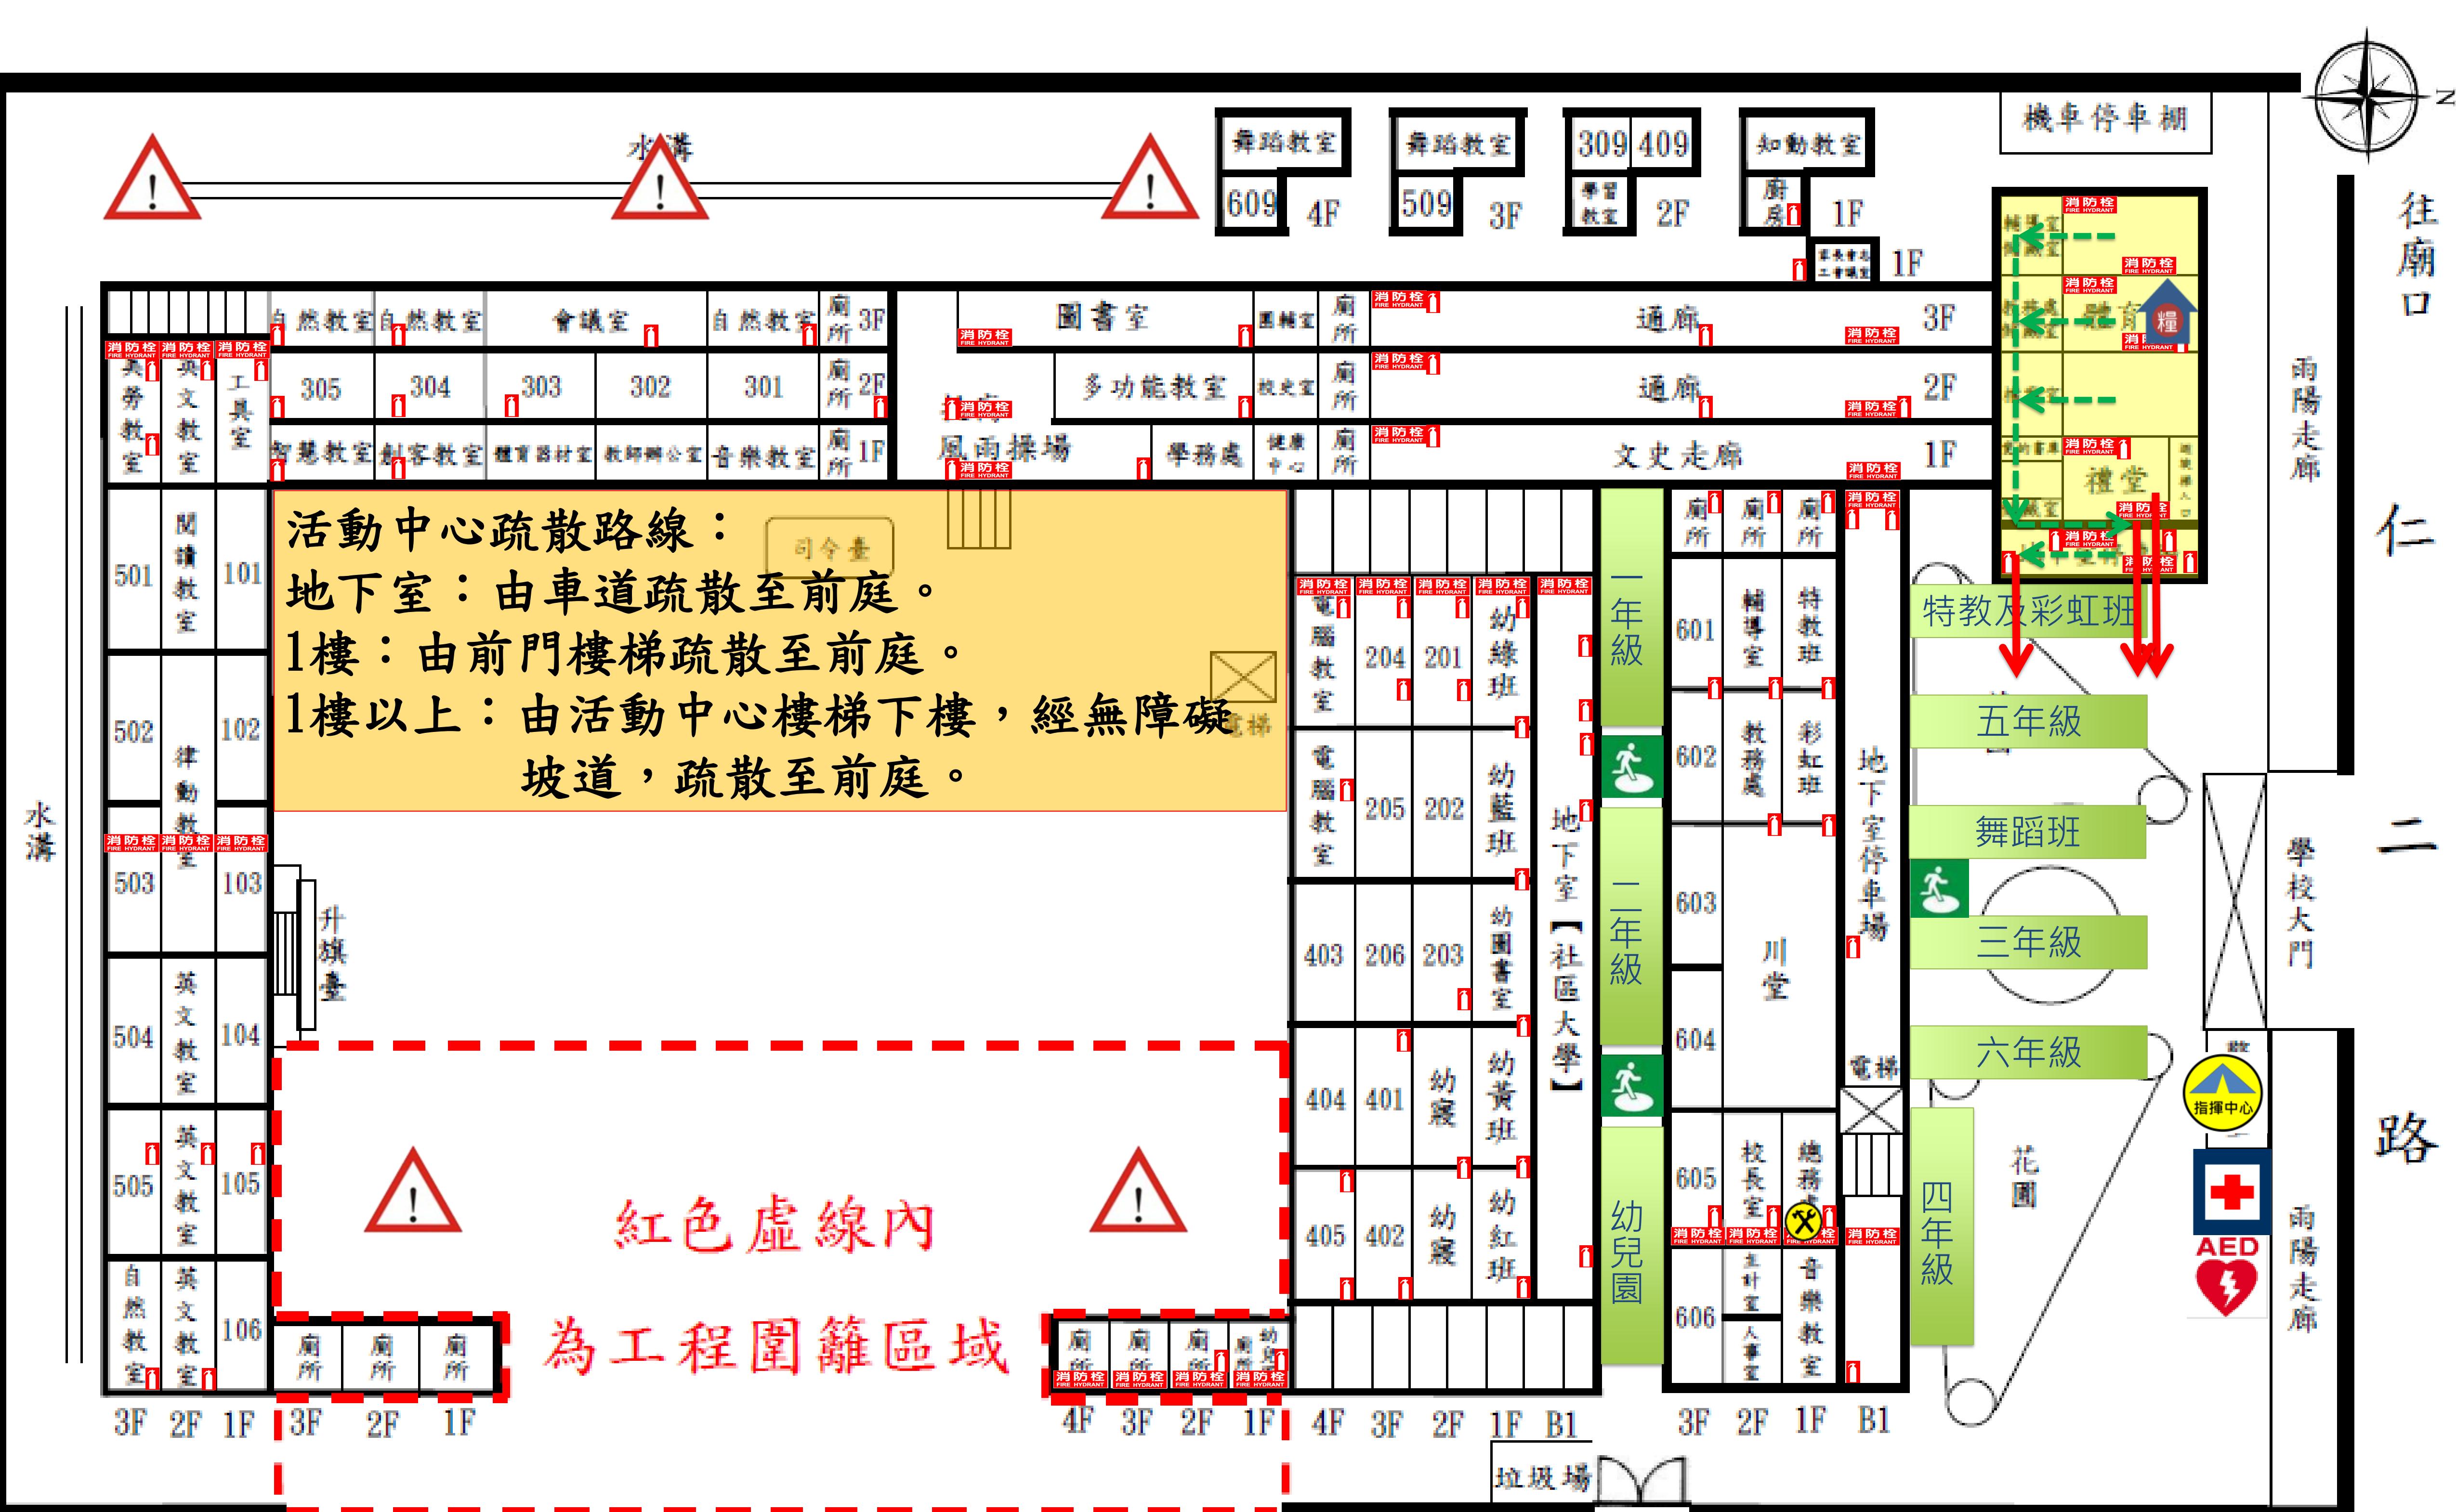

仁二路 137 巷

圖例	室外避難處所		急救站		AED		滅火器		消防栓	
	危險區域		指揮中心		物資儲備點		救援器材放置點			

防救災資訊

災害通報單位

教育部校安中心
02-33437855~6
基隆市災害應變中心
02-24288913
基隆市政府教育處
02-24301505
基隆市仁愛區公所
02-24301122

警消醫療單位

警察局第一分局
02-24222741
延平街派出所
02-24246950
消防局仁愛分隊
02-24316900
衛福部基隆醫院
02-24292525
基隆長庚紀念醫院
02-24313131

學校災害潛勢資訊

淹水潛勢：高
地震、坡地潛勢：中
人為潛勢：低
輻射潛勢：防護準備區
海嘯潛勢：無
(依教育部防災教育資訊網防災
校園專區107年度判勢結果)


標示

- 建築內路線
- 建築外路線

基隆市仁愛國小一【前棟】校園防災地圖 (地震災害)

經度: 東經121度44分46秒
緯度: 北緯25度7分37秒

108.8學務處製

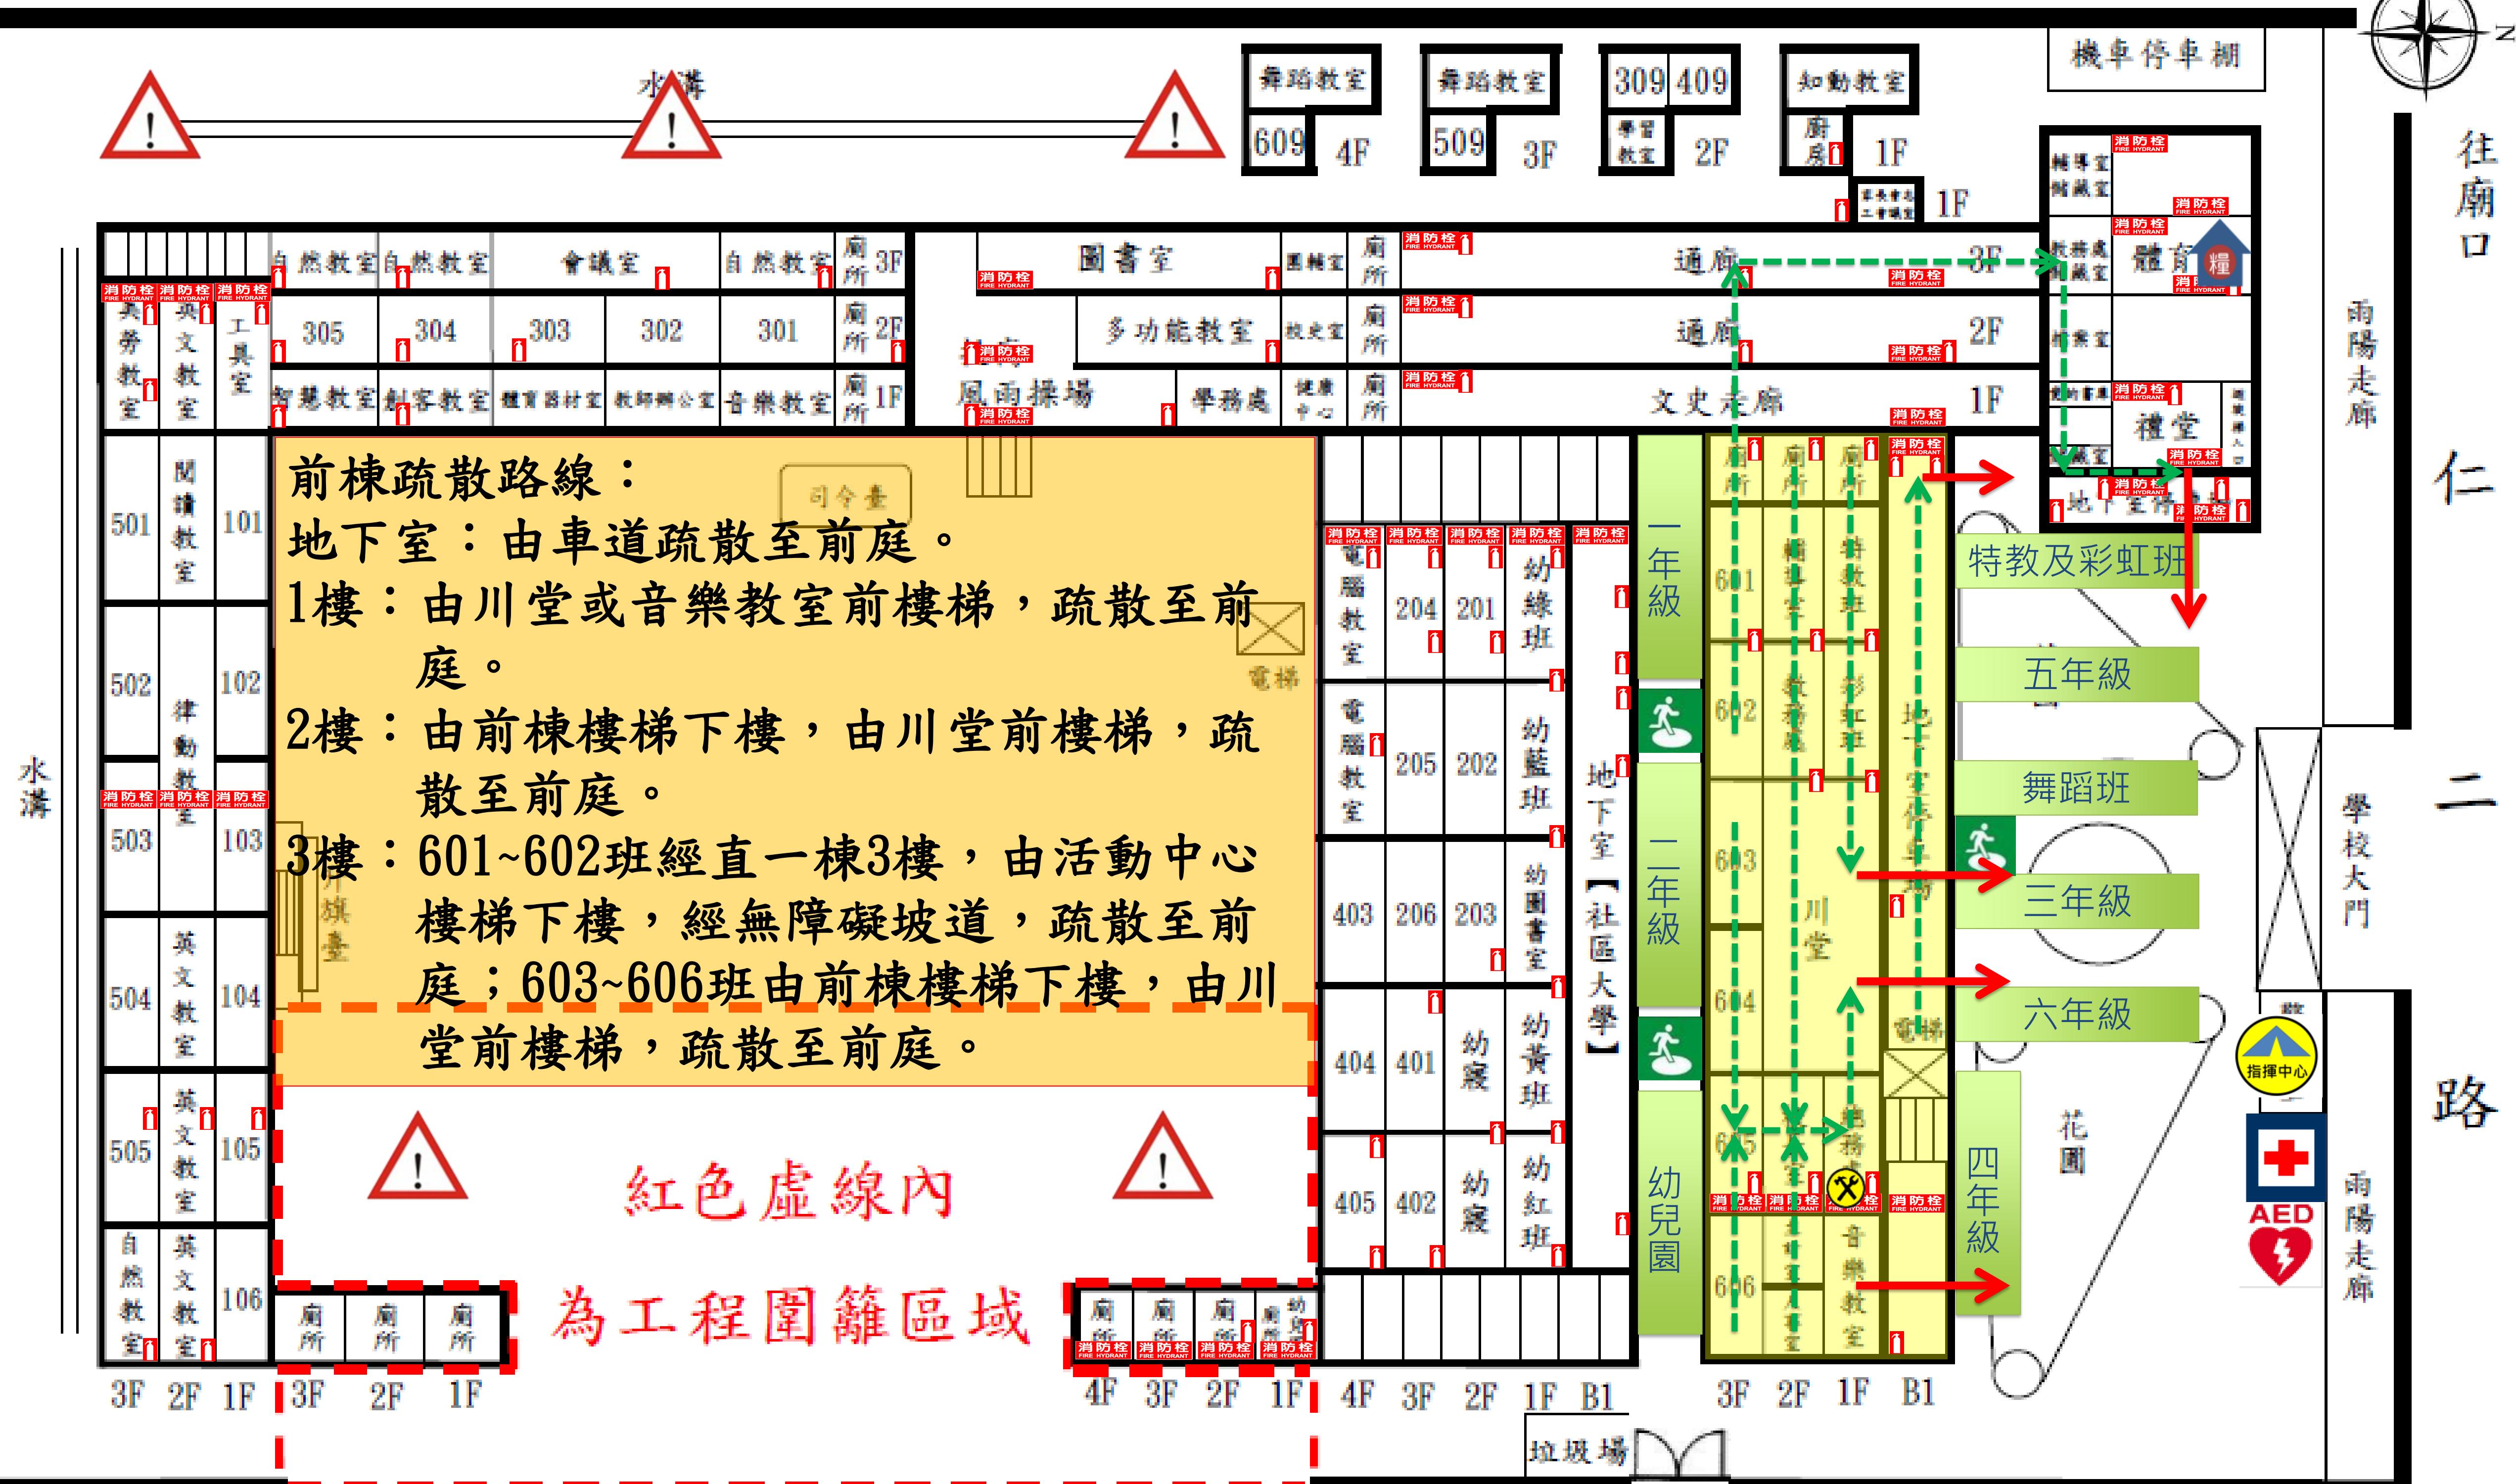

防救災資訊

災害通報單位

教育部校安中心
02-33437855~6
基隆市災害應變中心
02-24288913
基隆市政府教育處
02-24301505
基隆市仁愛區公所
02-24301122

警消醫療單位

警察局第一分局
02-24222741
延平街派出所
02-24246950
消防局仁愛分隊
02-24316900
衛福部基隆醫院
02-24292525
基隆長庚紀念醫院
02-24313131

學校災害潛勢資訊


淹水潛勢：高
地震、坡地潛勢：中
人為潛勢：低
輻射潛勢：防護準備區
海嘯潛勢：無
(依教育部防災教育資訊網防災校園專區107年度判勢結果)

標示

- 建築內路線
- 建築外路線

圖例

室外避難處所



急救站



AED



滅火器



消防栓
FIRE HYDRANT

危險區域



指揮中心



物資儲備點




救援器材放置點



基隆市仁愛國小一【中棟】校園防災地圖 (地震災害)

經度:東經121度44分46秒
緯度:北緯25度7分37秒

108.8學務處製

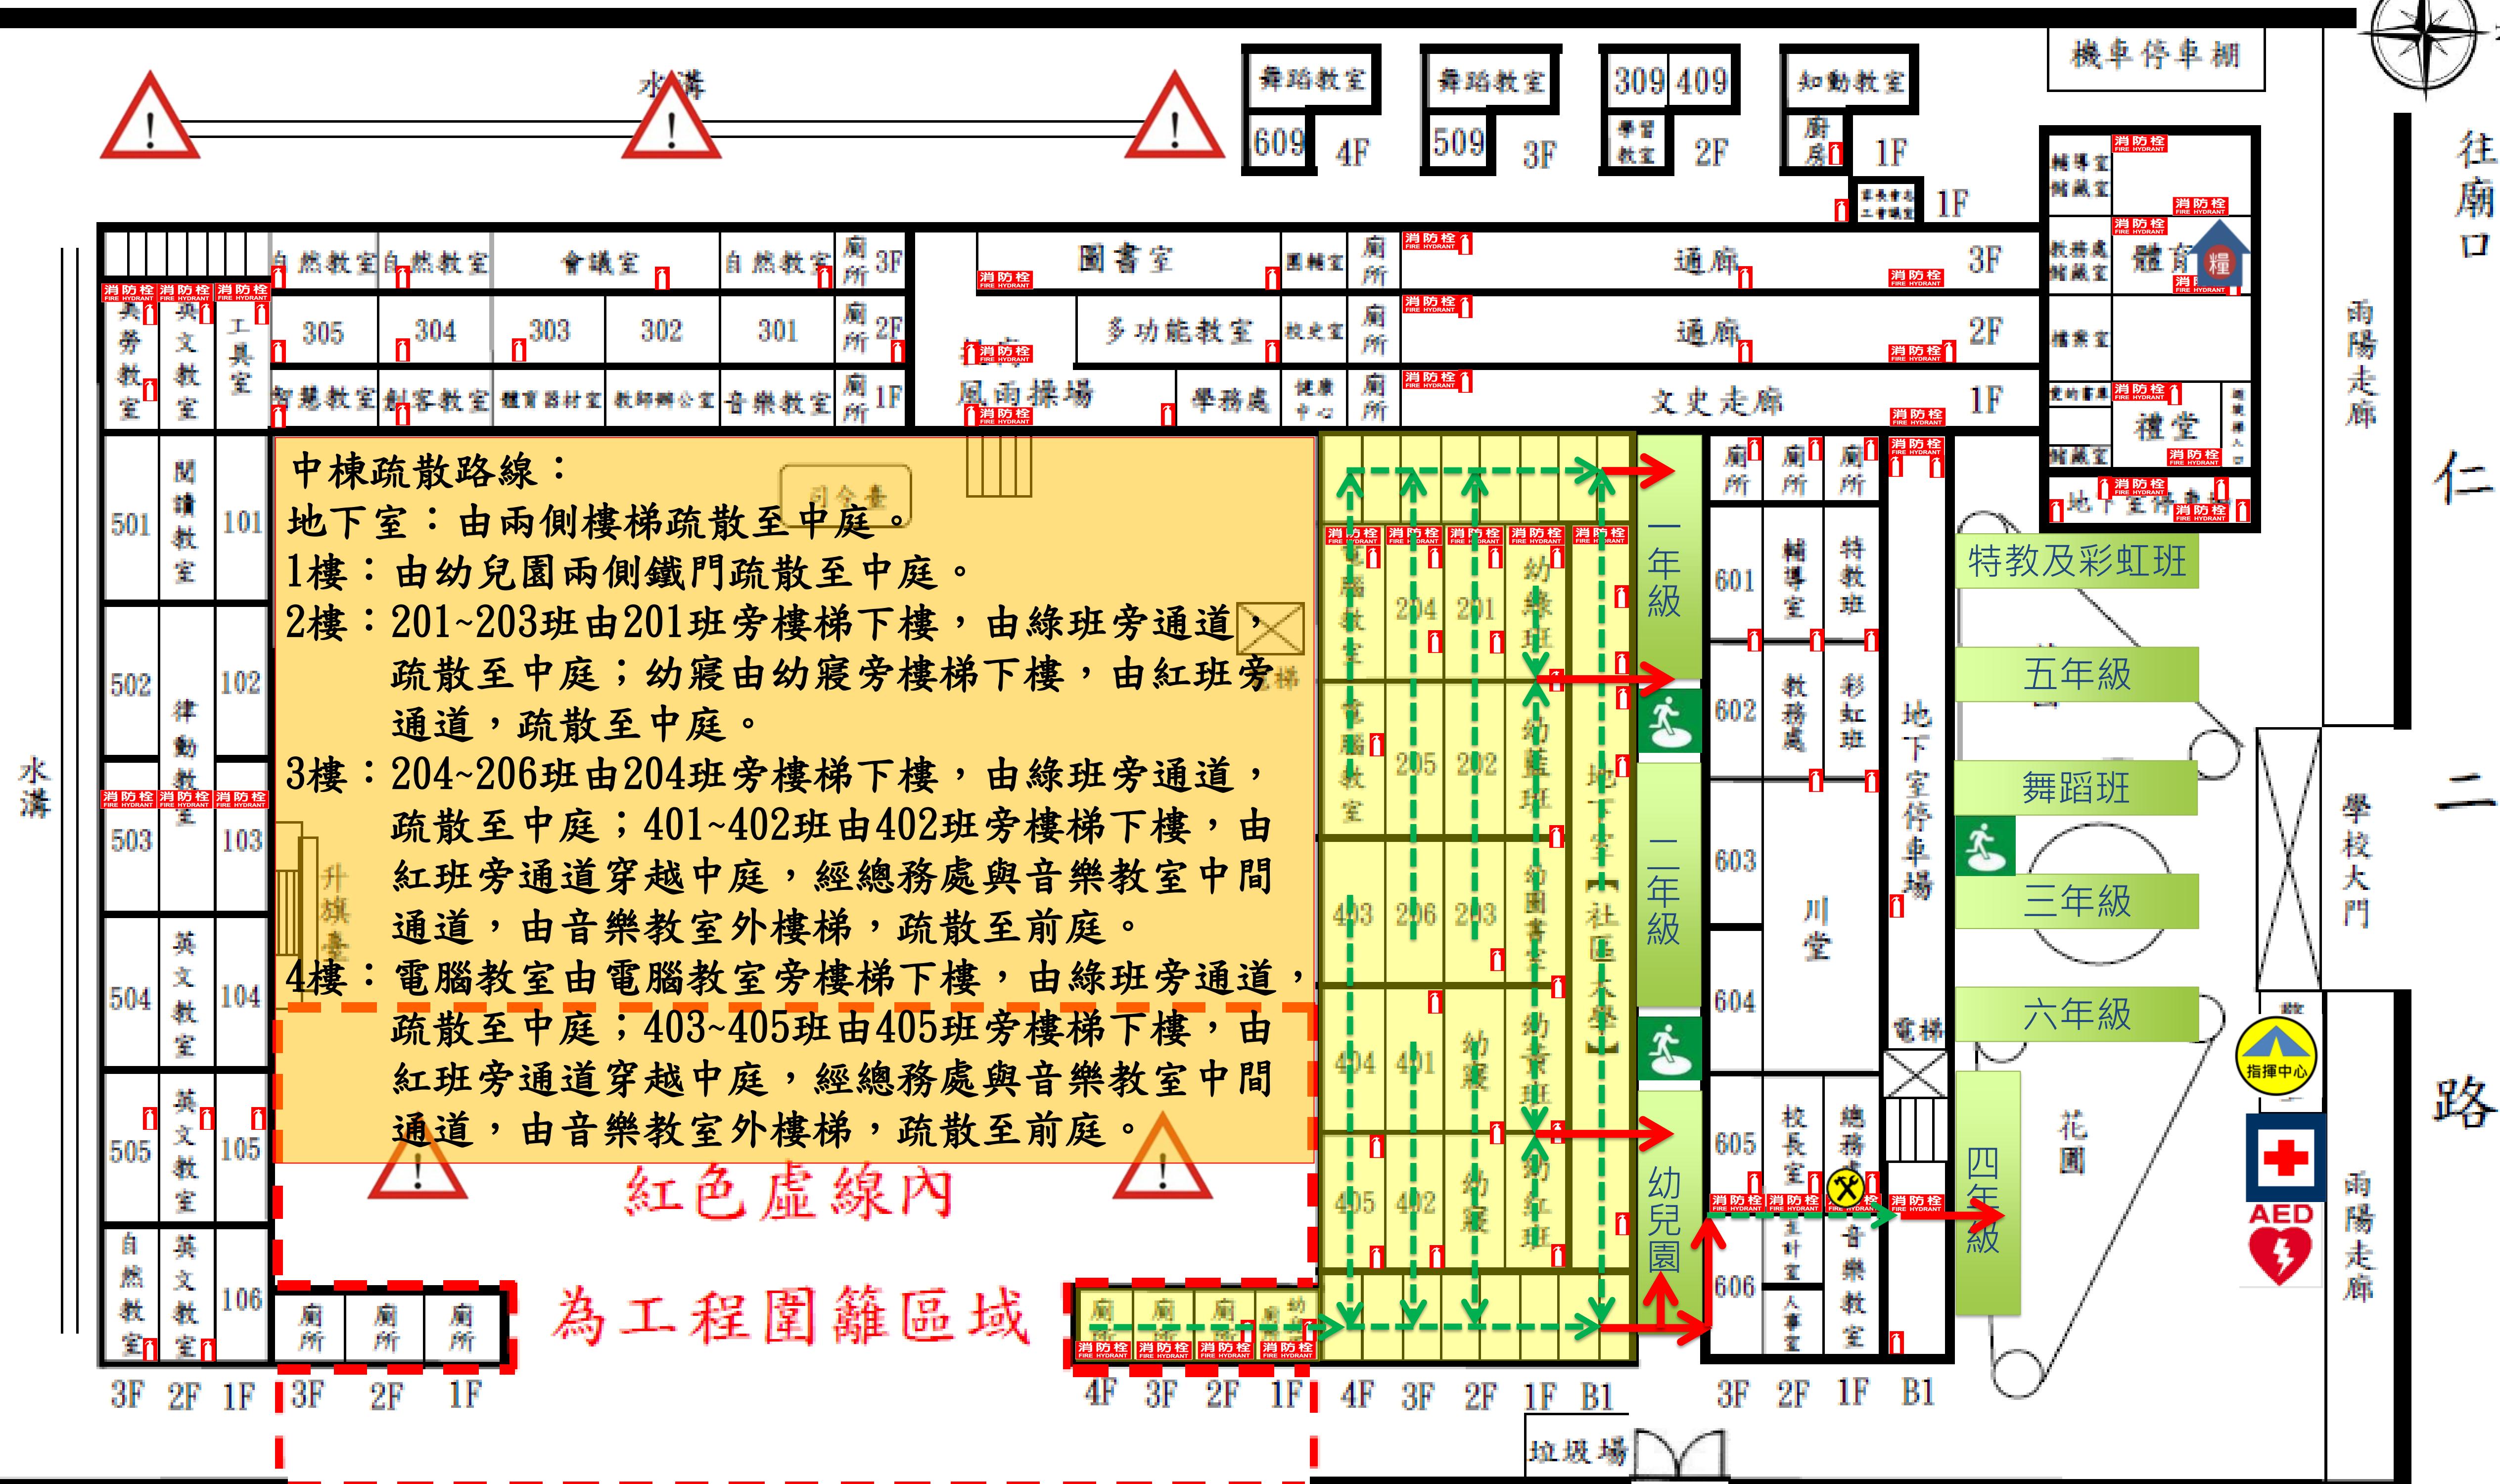


圖例	室外避難處所		急救站		AED		滅火器		消防栓	
	危險區域		指揮中心		物資儲備點		救援器材放置點			

防救災資訊
災害通報單位
教育部校安中心 02-33437855~6
基隆市災害應變中心 02-24288913
基隆市政府教育處 02-24301505
基隆市仁愛區公所 02-24301122
警消醫療單位
警察局第一分局 02-24222741
延平街派出所 02-24246950
消防局仁愛分隊 02-24316900
衛福部基隆醫院 02-24292525
基隆長庚紀念醫院 02-24313131
學校災害潛勢資訊
淹水潛勢：高 地震、坡地潛勢：中 人為潛勢：低 輻射潛勢：防護準備區 海嘯潛勢：無 (依教育部防災教育資訊網防災校園專區107年度判勢結果)
標示
建築內路線
建築外路線

基隆市仁愛國小一【後棟】校園防災地圖 (地震災害)

經度:東經121度44分46秒
緯度:北緯25度7分37秒

108.8學務處製

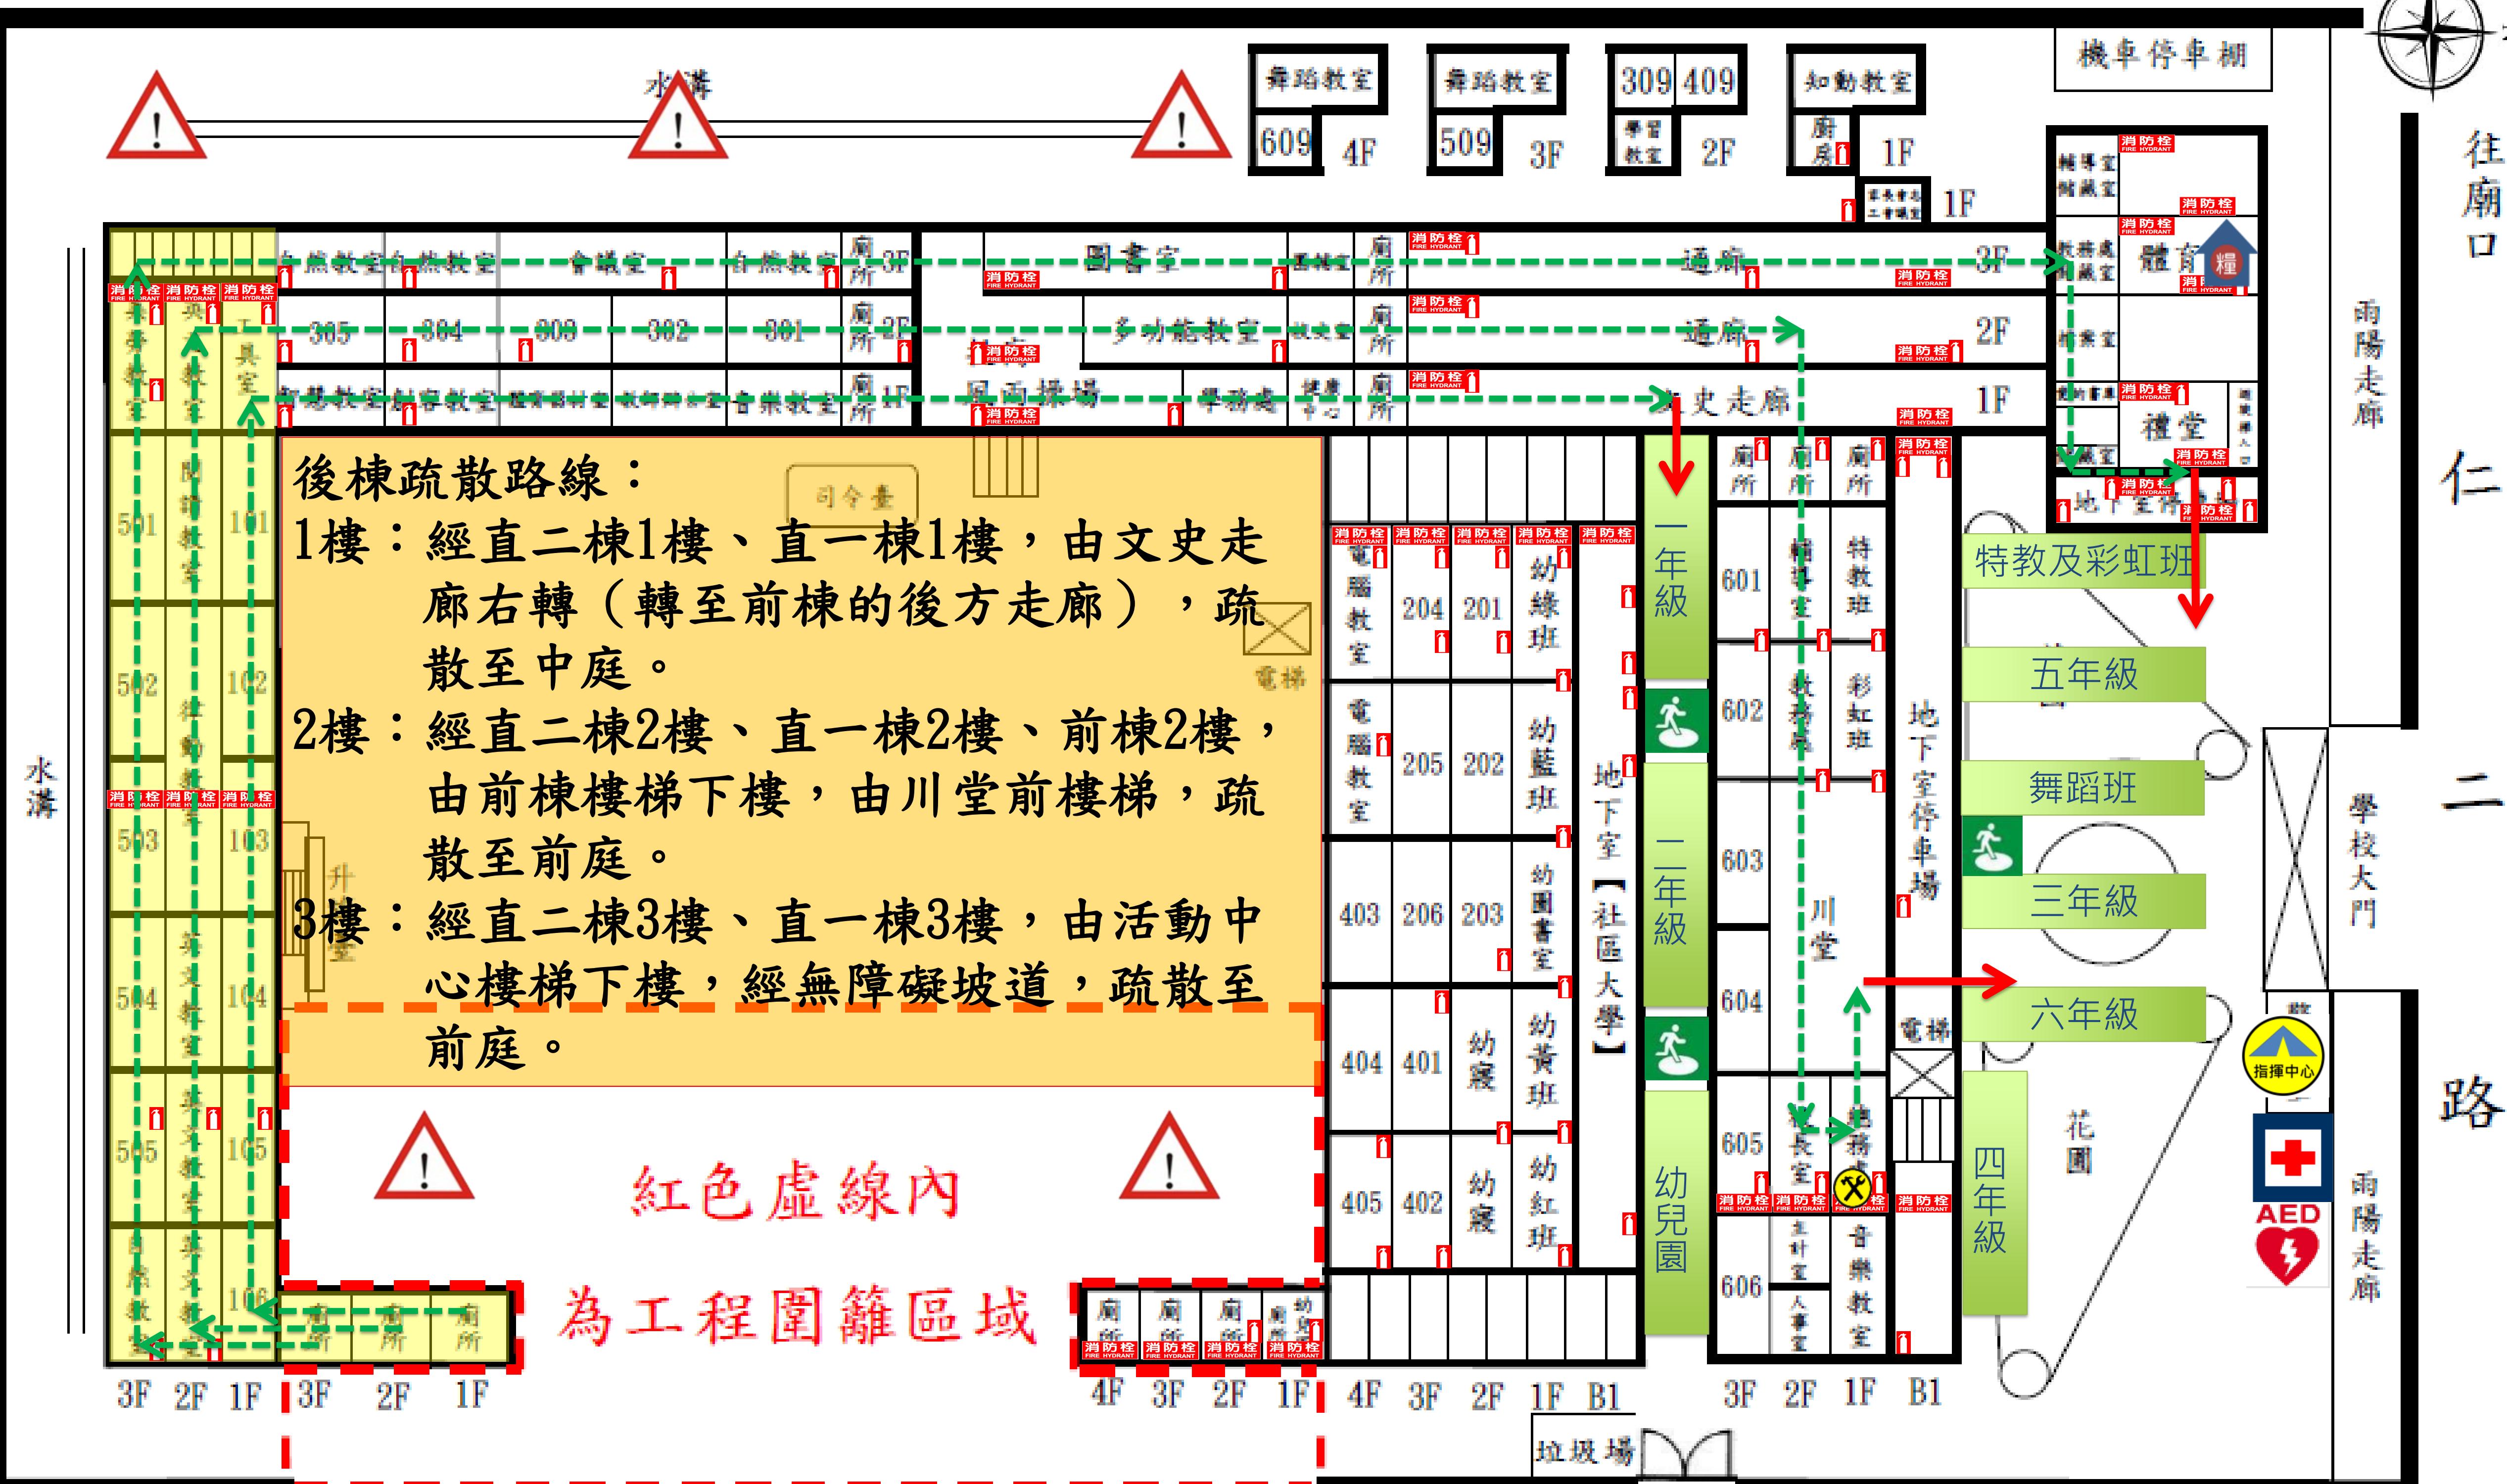

仁

二


路

137

巷

圖例

室外避難處所



急救站



AED



滅火器



消防栓
FIRE HYDRANT


危險區域



指揮中心



物資儲備點



救援器材放置點



防救災資訊

災害通報單位

教育部校安中心
02-33437855~6
基隆市災害應變中心
02-24288913
基隆市政府教育處
02-24301505
基隆市仁愛區公所
02-24301122

警消醫療單位

警察局第一分局
02-24222741
延平街派出所
02-24246950
消防局仁愛分隊
02-24316900
衛福部基隆醫院
02-24292525
基隆長庚紀念醫院
02-24313131

學校災害潛勢資訊

淹水潛勢：高
地震、坡地潛勢：中
人為潛勢：低
輻射潛勢：防護準備區
海嘯潛勢：無

(依教育部防災教育資訊網防災校園專區107年度判勢結果)

標示


建築內路線

建築外路線

基隆市仁愛國小一【直一棟】校園防災地圖 (地震災害)

經度:東經121度44分46秒
緯度:北緯25度7分37秒

108.8學務處製

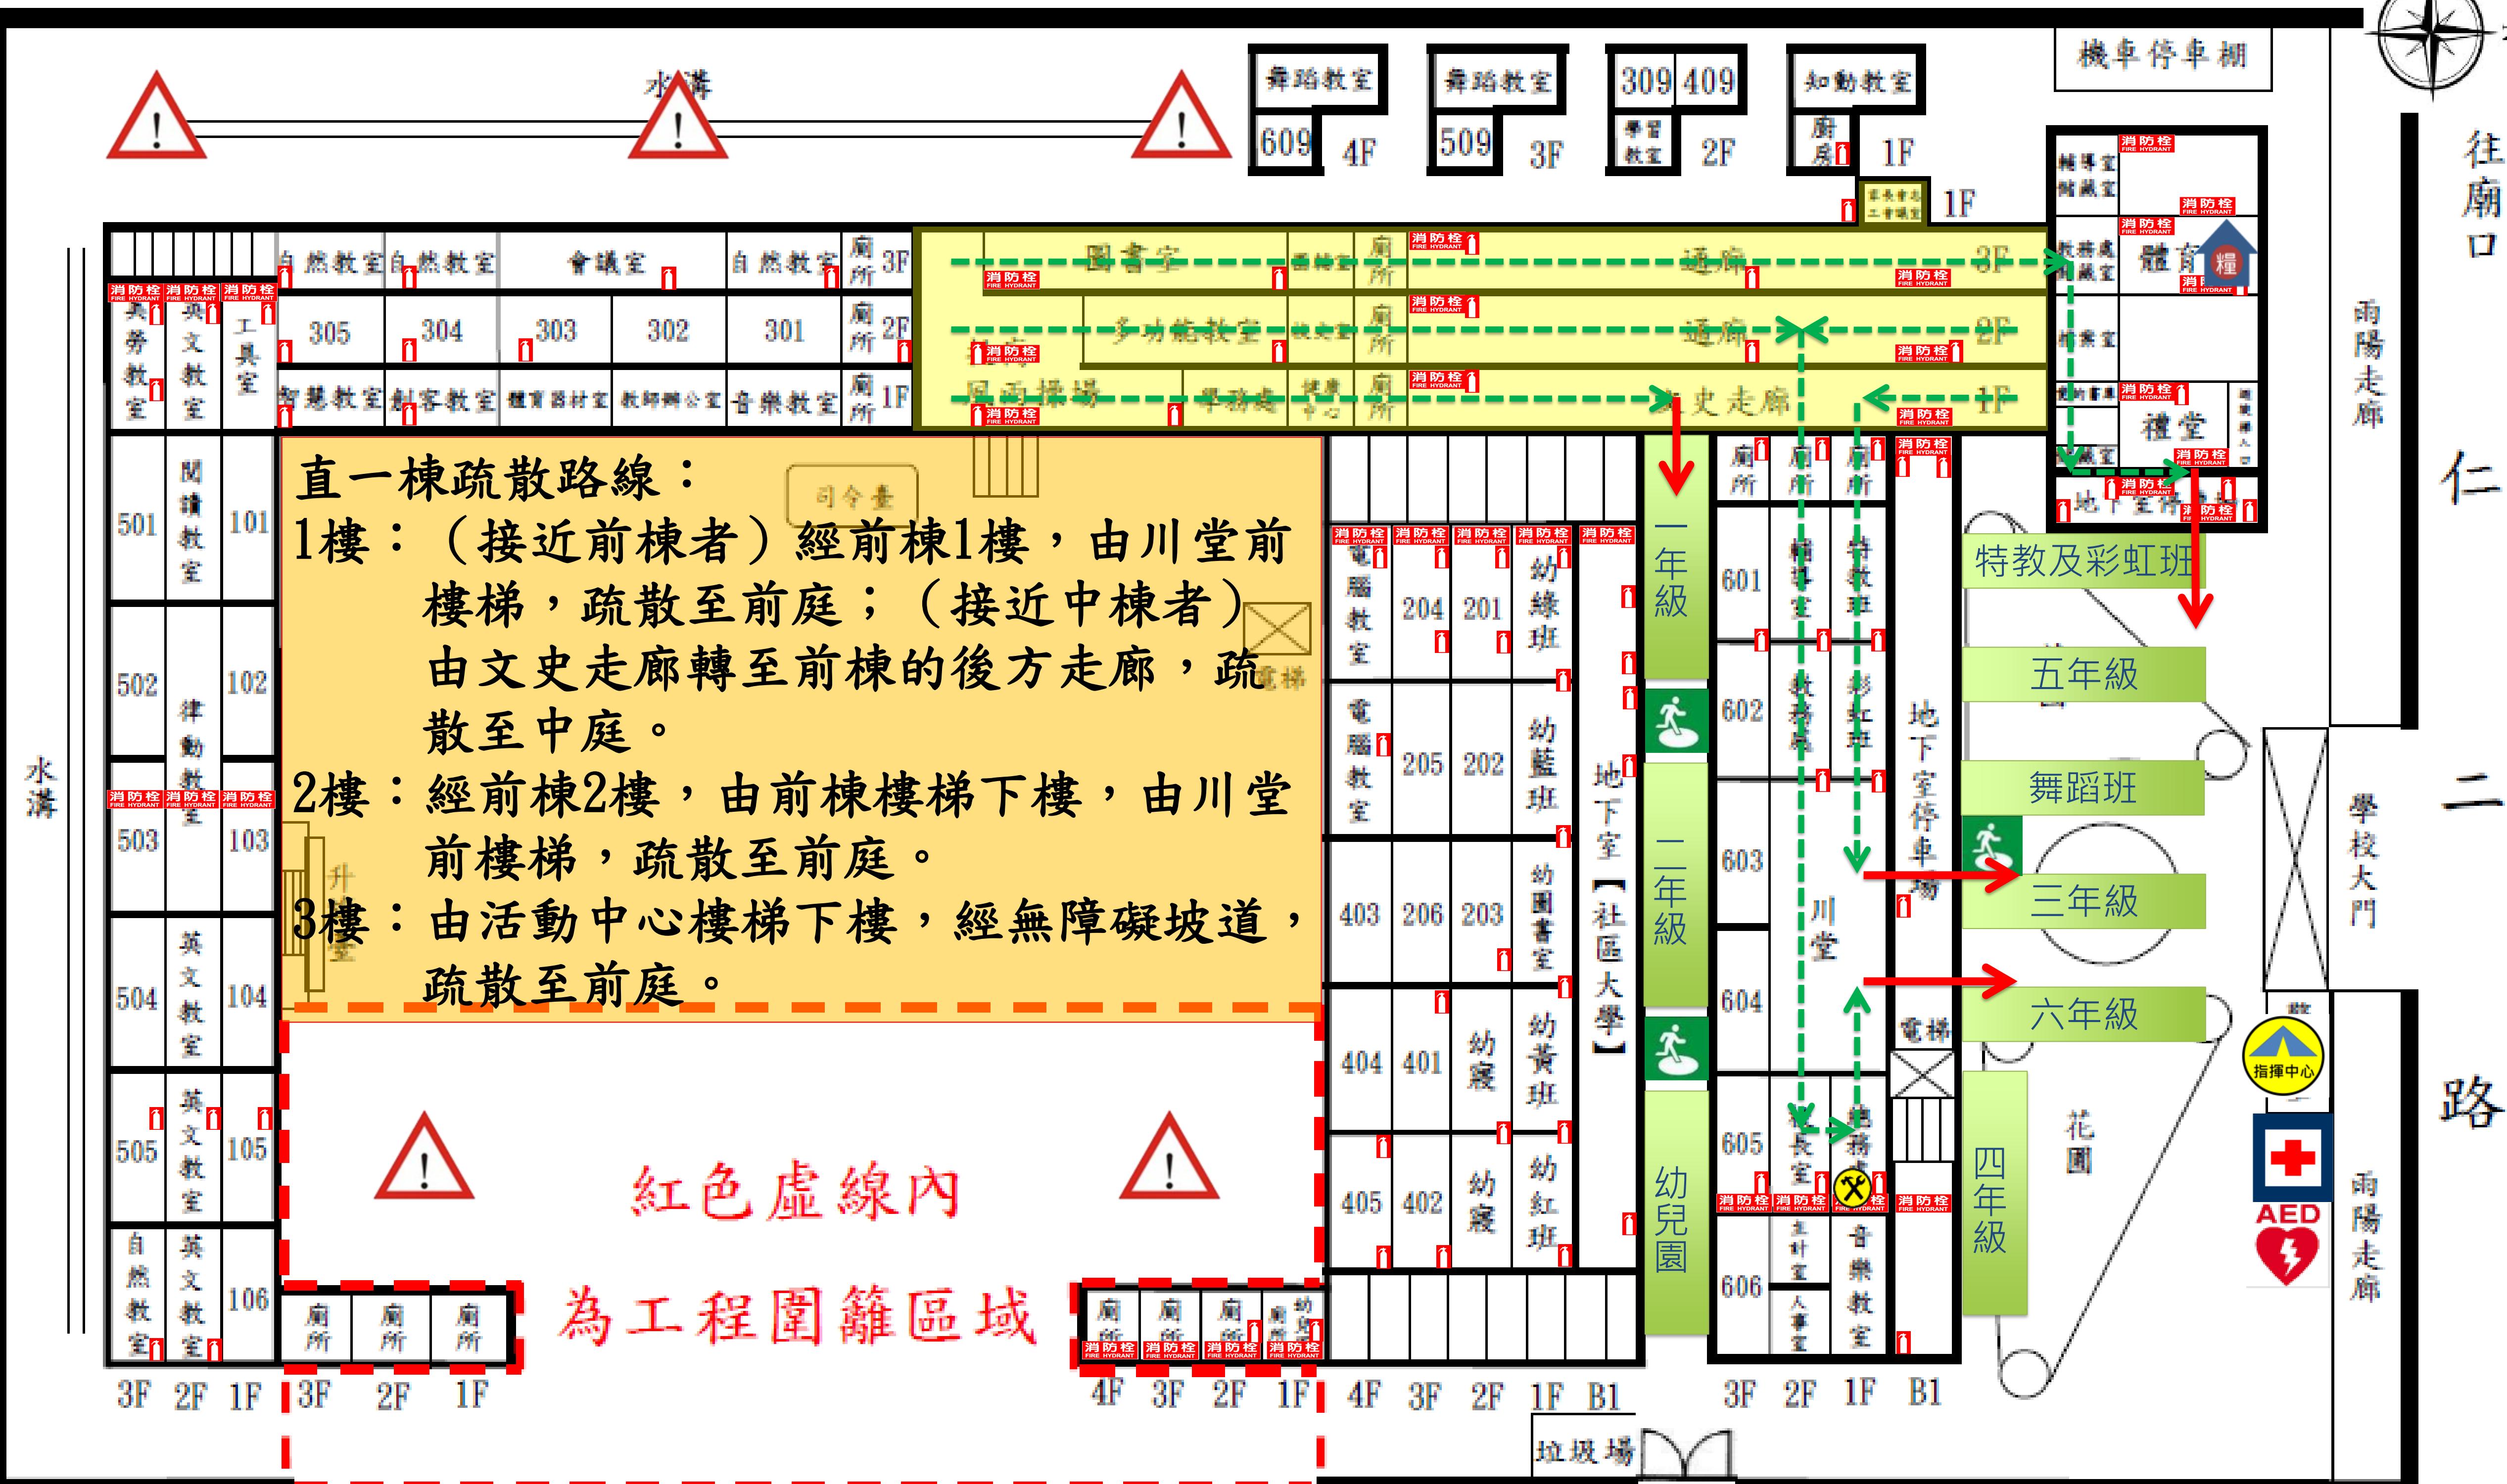

防救災資訊

災害通報單位

教育部校安中心
02-33437855~6
基隆市災害應變中心
02-24288913
基隆市政府教育處
02-24301505
基隆市仁愛區公所
02-24301122

警消醫療單位

警察局第一分局
02-24222741
延平街派出所
02-24246950
消防局仁愛分隊
02-24316900
衛福部基隆醫院
02-24292525
基隆長庚紀念醫院
02-24313131

學校災害潛勢資訊

淹水潛勢：高
地震、坡地潛勢：中
人為潛勢：低
輻射潛勢：防護準備區
海嘯潛勢：無
(依教育部防災教育資訊網防災校園專區107年度判勢結果)

標示

- 建築內路線
- 建築外路線

圖例

室外避難處所



急救站



AED



滅火器



消防栓




危險區域



指揮中心



物資儲備點




救援器材放置點



基隆市仁愛國小一【直二棟】校園防災地圖 (地震災害)

經度:東經121度44分46秒
緯度:北緯25度7分37秒

108.8學務處製

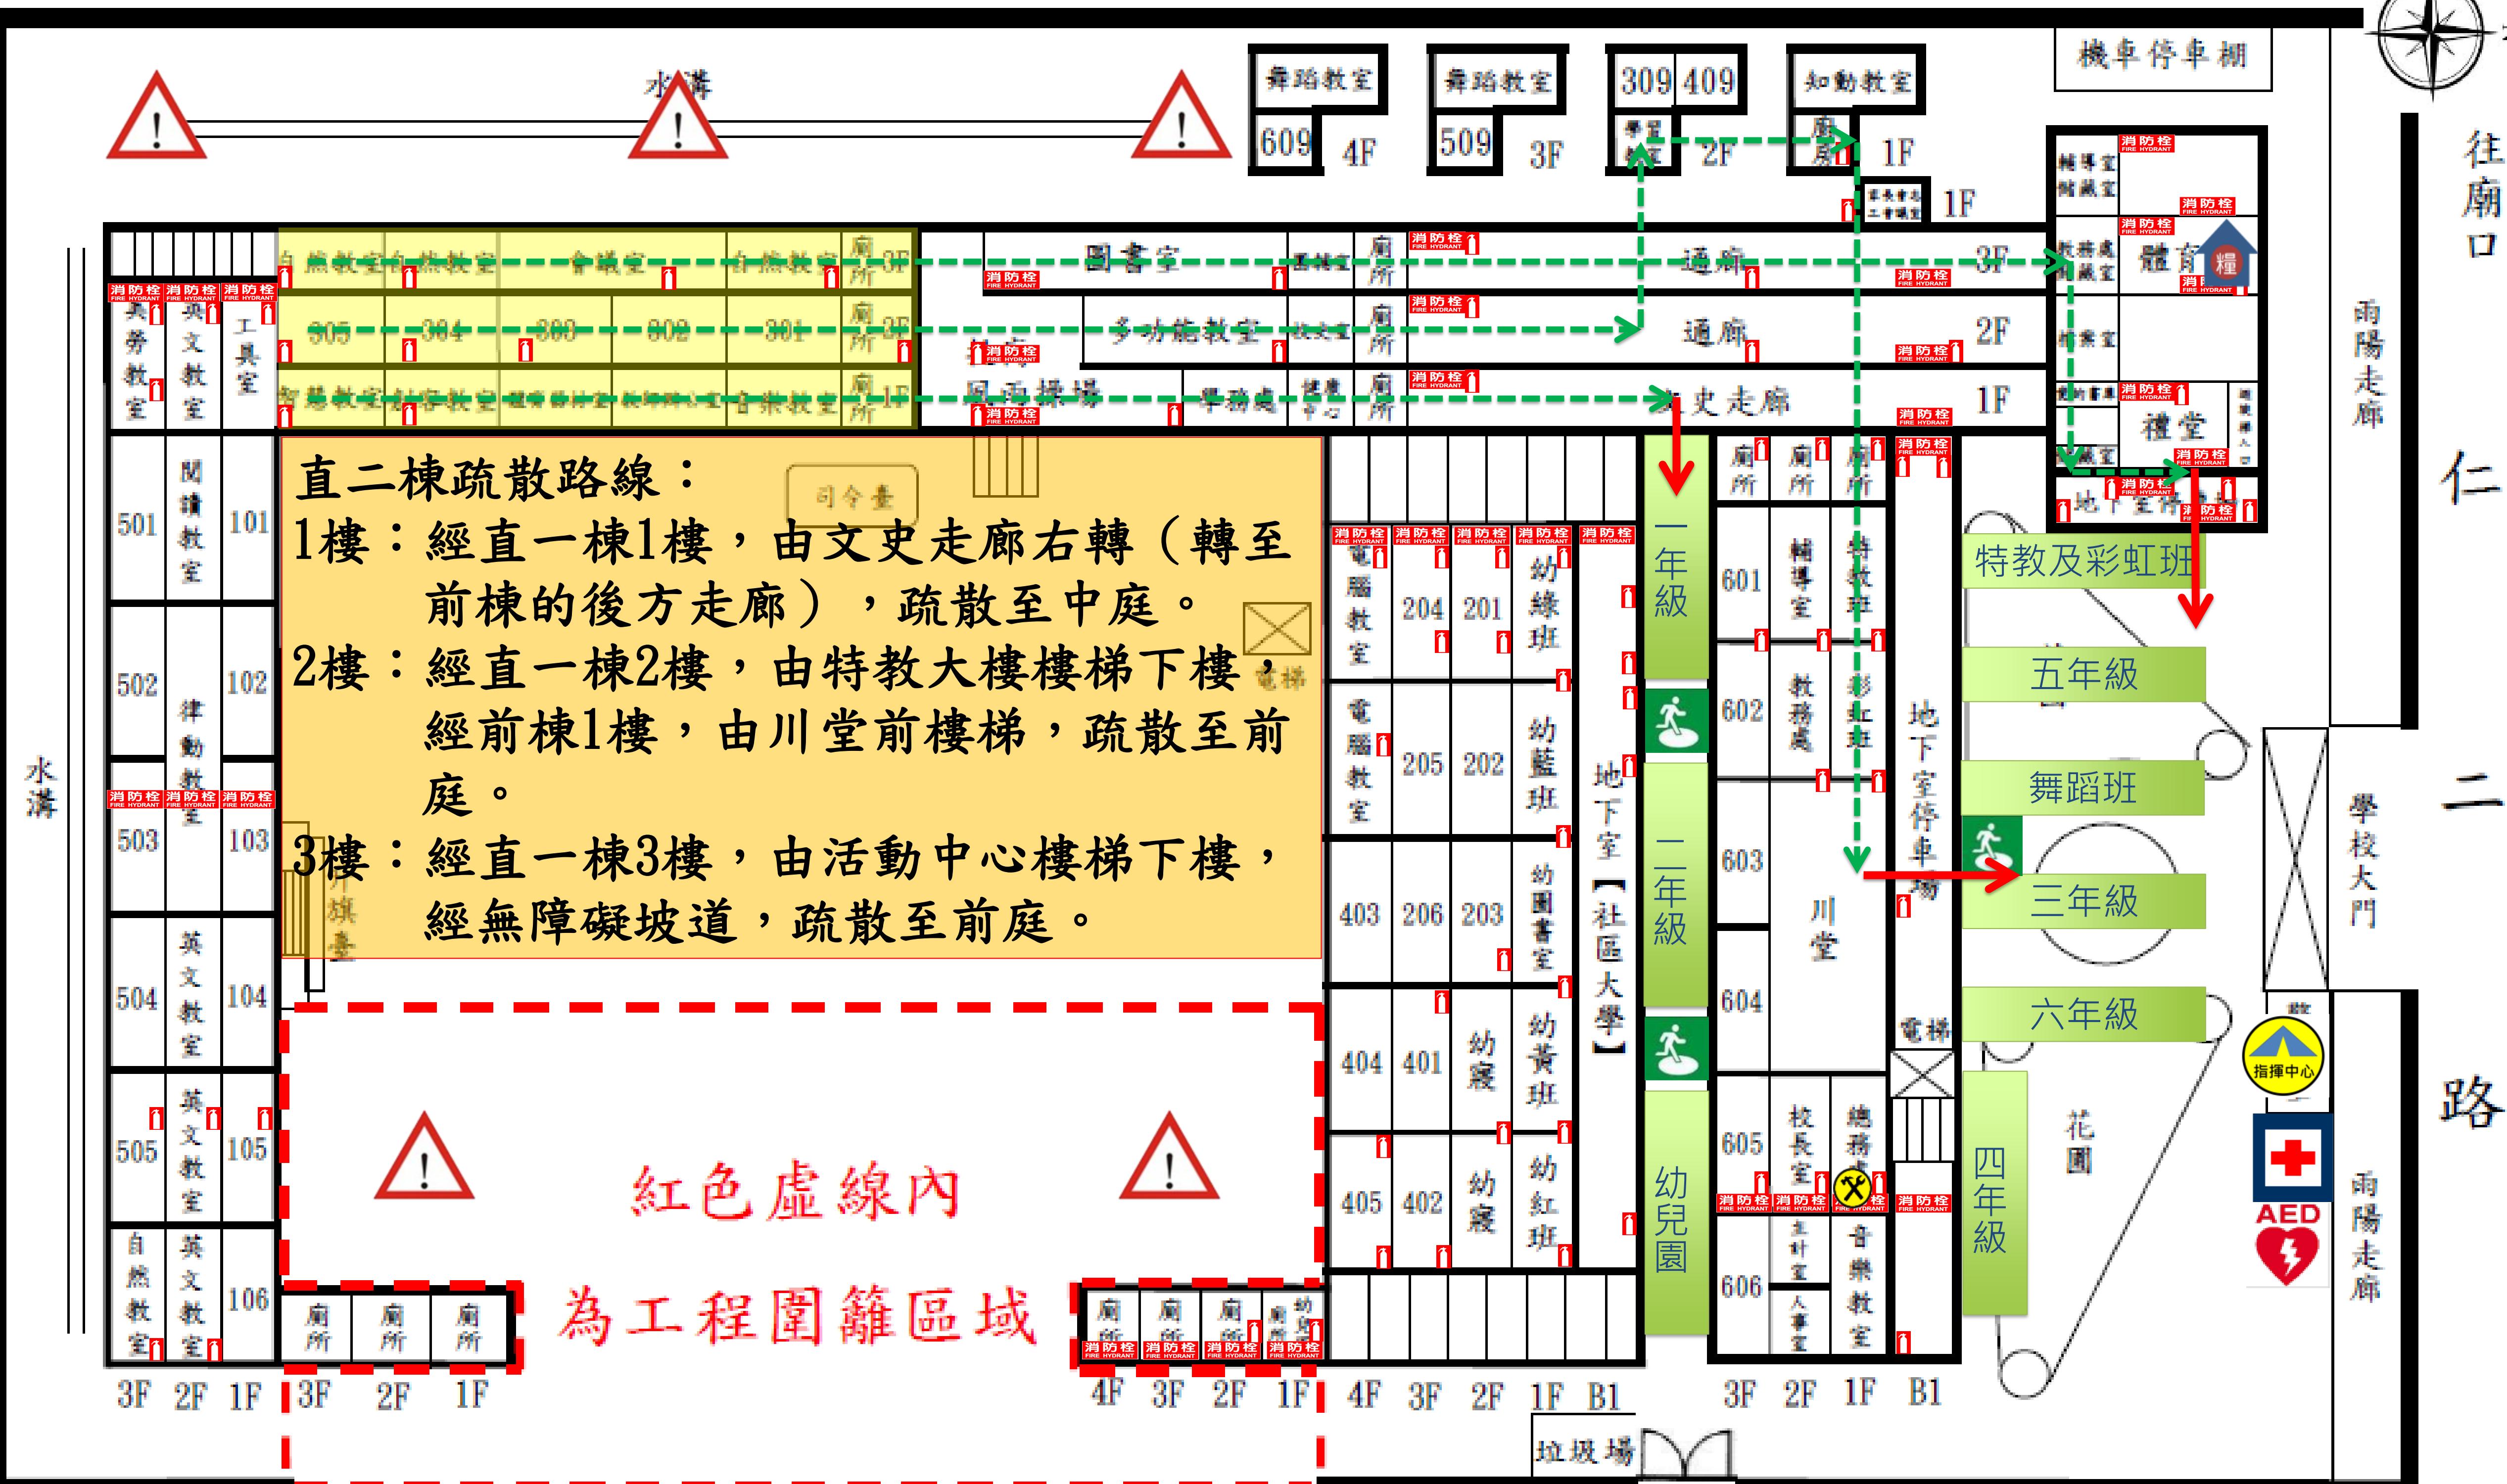

仁

二


路

137

巷

圖例

室外避難處所



急救站



AED



滅火器



消防栓


危險區域



指揮中心



物資儲備點



救援器材放置點



標示



建築內路線



建築外路線

防救災資訊

災害通報單位

教育部校安中心
02-33437855~6
基隆市災害應變中心
02-24288913
基隆市政府教育處
02-24301505
基隆市仁愛區公所
02-24301122


警消醫療單位

警察局第一分局
02-24222741
延平街派出所
02-24246950
消防局仁愛分隊
02-24316900
衛福部基隆醫院
02-24292525
基隆長庚紀念醫院
02-24313131

學校災害潛勢資訊

淹水潛勢：高
地震、坡地潛勢：中
人為潛勢：低
輻射潛勢：防護準備區
海嘯潛勢：無

(依教育部防災教育資訊網防災校園專區107年度判勢結果)

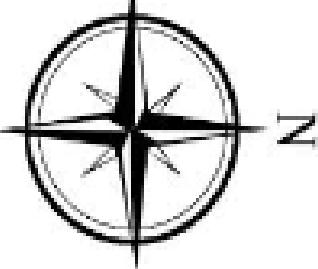

往廟口

仁

二


路

雨陽走廊

基隆市仁愛國小一【特教大樓】校園防災地圖 (地震災害)

經度:東經121度44分46秒
緯度:北緯25度7分37秒

108.8學務處製

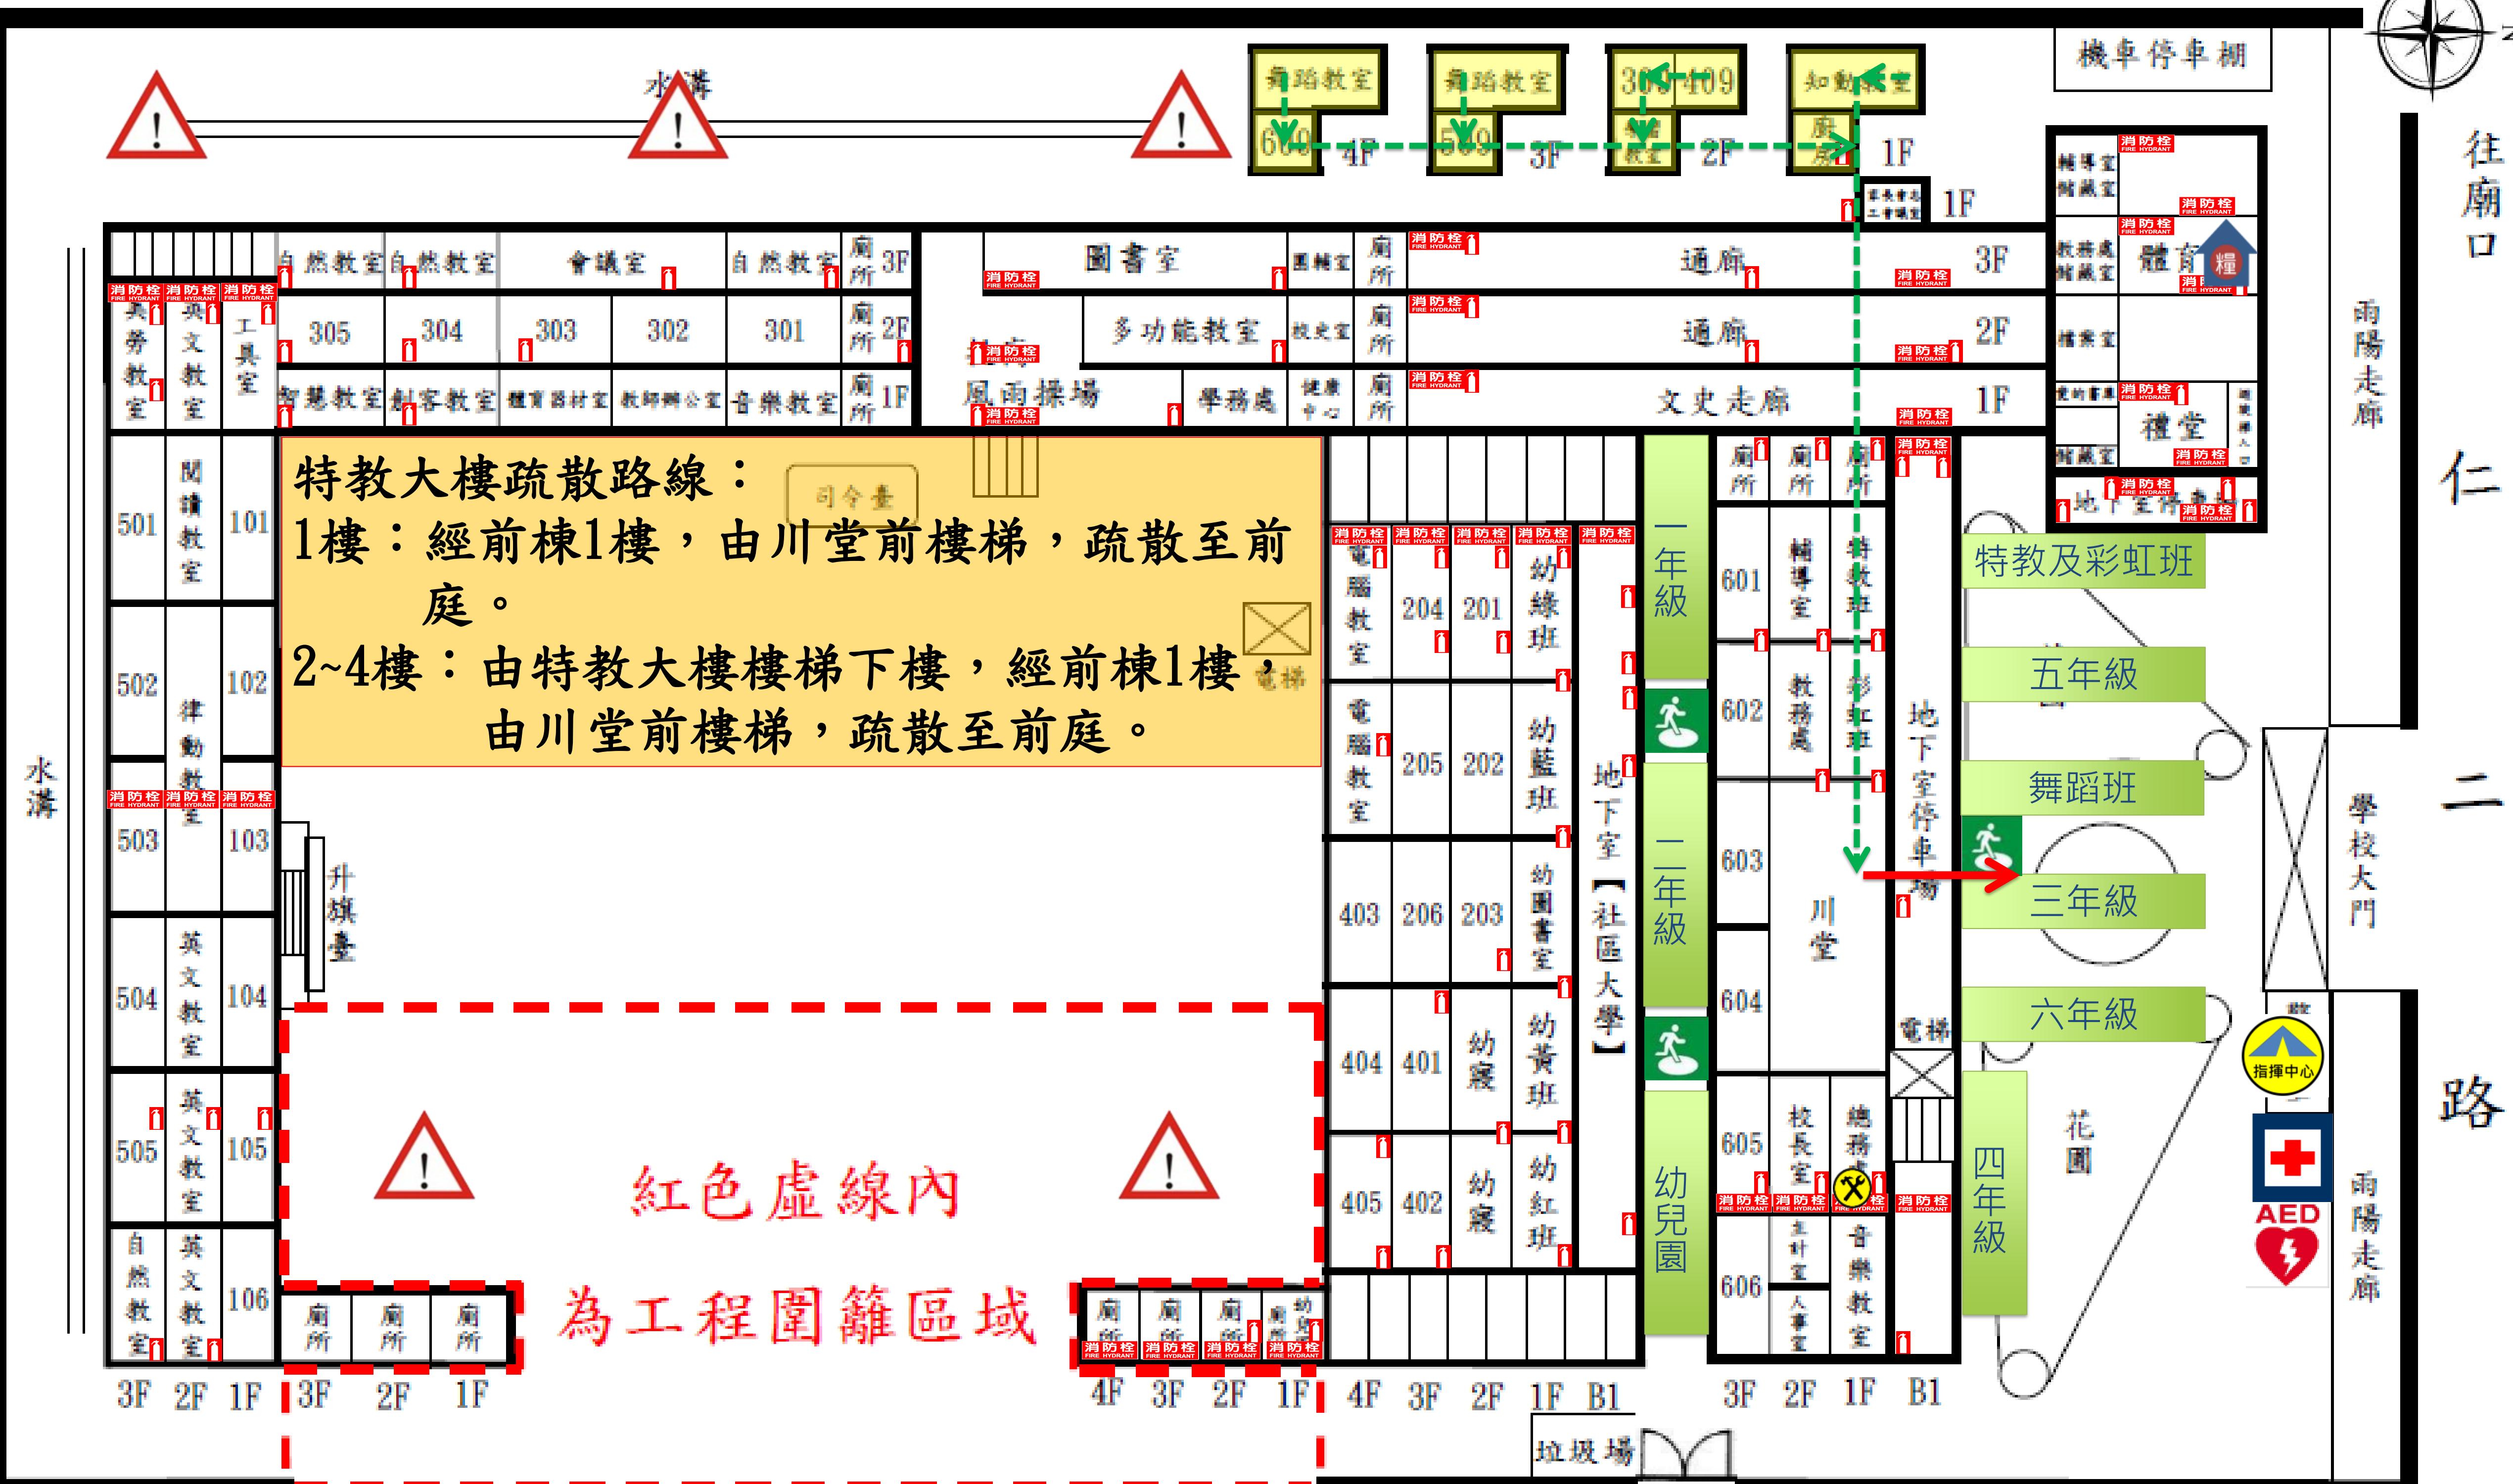

仁二路 137 巷

圖例	室外避難處所		急救站		AED		滅火器		消防栓	
	危險區域		指揮中心		物資儲備點		救援器材放置點			

防救災資訊

災害通報單位

教育部校安中心
02-33437855~6
基隆市災害應變中心
02-24288913
基隆市政府教育處
02-24301505
基隆市仁愛區公所
02-24301122

警消醫療單位

警察局第一分局
02-24222741
延平街派出所
02-24246950
消防局仁愛分隊
02-24316900
衛福部基隆醫院
02-24292525
基隆長庚紀念醫院
02-24313131

學校災害潛勢資訊

淹水潛勢：高
地震、坡地潛勢：中
人為潛勢：低
輻射潛勢：防護準備區
海嘯潛勢：無

(依教育部防災教育資訊網防災校園專區107年度判勢結果)

標示

- 建築內路線
 建築外路線